



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Associazione degli istituti cantionali di assicurazione antincendio

NOTE EXPLICATIVE DE PROTECTION INCENDIE

Chauffages à copeaux

© Copyright 2015 Berne by VKF / AEAI / AICAA

Vous trouverez la dernière édition de cette note explicative de protection incendie sur l'internet à l'adresse www.ppionline.ch/fr/prescriptions

Distribution:

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Bundsgasse 20

Case postale

CH - 3001 Berne

Tél. 031 320 22 22

Fax 031 320 22 99

Courriel mail@vkg.ch

Internet www.vkf.ch

Table des matières

1	Introduction (voir annexe)	4
2	Implantation des installations de chauffage	5
3	Alimentation automatique des installations de chauffage	5
4	Protection contre les retours de flamme	5
5	Stockage des copeaux (voir annexe)	5
5.1	Exigences fondamentales pour la construction des silos	6
5.2	Silos isolés	6
5.3	Silos adossés ou intégrés à un bâtiment	6
5.4	Conteneurs ouverts situés à l'air libre	6
5.5	Conception générale	6
6	Chargement de copeaux dans les locaux de stockage	7
6.1	Alimentation automatique (voir annexe)	7
6.2	Canaux de récupération d'air	7
7	Installations de séparation (voir annexe)	8
7.1	Dépoussiéreurs (voir annexe)	8
7.2	Filtres	8
7.2.1	Filtres installés à l'air libre	8
7.2.2	Filtres installés à l'intérieur de bâtiments	8
7.3	Séparateurs de copeaux combinés avec des systèmes de production de briquettes ou de granulés	8
8	Dispositifs d'extinction pour silos et filtres	9
8.1	Installations déluge	9
8.2	Dispositifs extincteurs d'étincelles	9
9	Installations électriques	9
10	Protection contre la foudre	9
11	Protection contre les explosions	10
12	Autres dispositions	10
13	Validité	10
Annexe		11

1 Introduction ([voir annexe](#))

1 La présente note explicative de protection incendie montre comment les chauffages à copeaux avec installations d'alimentation et de réglage automatiques peuvent être construits et fonctionner de manière sûre sur le plan de la protection incendie, et comment stocker les combustibles. Elle précise les dispositions correspondantes de la directive de protection incendie.

2 Sont considérés comme copeaux de bois au sens de la présente note explicative les résidus provenant de la découpe ou du façonnage du bois et de ses produits dérivés par des outils de sciage, fraisage, perçage, rabotage, ponçage et analogues. Ces résidus comprennent les copeaux de bois, la poussière de ponçage, la sciure de bois ainsi que les petits résidus d'usinage purs ou en mélange. Une faible proportion d'autres résidus d'usinage est possible (par exemple matières synthétiques, métaux).

3 La présente note explicative ne s'applique pas aux installations d'aspiration liées au travail d'autres matériaux que le bois (par exemple matières synthétiques, stratifiés synthétiques, métaux, verre ou pierre).

4 Elle s'applique par analogie aux chauffages fonctionnant avec d'autres combustibles solides biologiques présentant un risque d'explosion de poussières.

5 Les exigences concernant le compartimentage coupe-feu sont des exigences minimales et elles s'appliquent sous réserve du compartimentage coupe-feu suivant l'affectation du bâtiment ou de l'ouvrage en question. Les fermetures coupe-feu telles que les portes et les plafonds dans les chaufferies, les locaux de filtrage et les locaux de stockage doivent présenter une résistance au feu EI 30.

6 Les installations d'aspiration des poussières de bois et des copeaux doivent répondre aux exigences définies dans les normes ci-dessous et harmonisées avec la directive «Machines» 2006/42/CE :

- SN EN 12779 ; Sécurité des machines pour le travail du bois – Installations fixes d'extraction de copeaux et de poussières – Performances relatives à la sécurité et prescriptions de sécurité
- SN EN 16770 ; Sécurité des machines pour le travail du bois – Systèmes d'extraction de copeaux et de poussières pour installation en intérieur – Prescriptions de sécurité
- SN EN 14491 ; Systèmes de protection par événement contre les explosions de poussières
- VDI 3673 Blatt; Druckentlastung von Staubexplosionen (Événement contre les explosions de poussières, *disponible uniquement en allemand*)
- Feuillet d'information SUVA n° 2153 ; Prévention des explosions – principes, prescriptions minimales, zones
- DGUV 209-45; Absauganlagen und Silos für Holzstaub und -Späne; Brand- und Explosionsschutz (Installations d'aspiration et silos pour poussières et copeaux de bois – Protection incendie et contre les explosions, *disponible uniquement en allemand*)
- DGUV 209-083; Silos für das Lagern von Holzstaub und -Spänen; –Bauliche Gestaltung, Betrieb (Silos de stockage des poussières et copeaux de bois – Conception constructive et exploitation, *disponible uniquement en allemand*)
- DGUV 209-200, Absauganlagen Konzeption, Planung, Realisierung und Betrieb (Installations d'aspiration – Conception, planification, réalisation et exploitation, *disponible uniquement en allemand*)

2 Implantation des installations de chauffage

Les chauffages à copeaux, quelle que soit leur puissance calorifique nominale, doivent être installés dans des chaufferies séparées, de résistance au feu EI 60. Les portes doivent avoir une résistance au feu EI 30 et elles doivent s'ouvrir dans le sens de fuite.

3 Alimentation automatique des installations de chauffage

1 Les équipements d'alimentation automatique doivent être fabriqués en matériaux RF1 et placés à 0,1 m au moins de tout matériau combustible.

2 Les conduits de convoyage traversant d'autres compartiments coupe-feu doivent être revêtus d'un matériau de la résistance au feu adéquate ou pourvus d'obturations.

3 L'installation hydraulique de l'équipement d'alimentation peut être placée aussi bien dans la chaufferie que dans l'entrée du local de stockage.

4 Protection contre les retours de flamme

1 Les équipements d'alimentation doivent être pourvus de dispositifs anti-retour de flamme, qui doivent empêcher efficacement la survenance d'un incendie et sa propagation entre l'appareil de chauffage et l'entrepôt.

2 Il faut installer deux dispositifs anti-retour de flamme indépendants l'un de l'autre:

- a un dispositif d'extinction à déclenchement automatique (également désigné sous l'abréviation allemande SLE);
- b un dispositif de protection contre les retours de flamme (également désigné sous l'abréviation allemande RSE).

3 En cas de retour de flamme, la production de chaleur doit être interrompue par un dispositif de sécurité adapté au système et une alarme aisément perceptible doit se déclencher simultanément.

4 Des solutions de substitution aux systèmes anti-retour de flamme cités dans la présente note explicative ne sont autorisées que si elles permettent d'obtenir une sécurité incendie au moins équivalente.

5 Stockage des copeaux ([voir annexe](#))

1 Les copeaux doivent être stockés dans des locaux ou des silos séparés. Le stockage dans des conteneurs ou récipients situés dans le local de travail est autorisé lorsque leur volume total n'excède pas 0,8 m³.

2 Dans les silos et les locaux de stockage des copeaux, il est interdit d'implanter des conduits de fumée et des conduites d'eau chaude, de vapeur ou de gaz.

3 Ne sont pas considérés comme silos:

- les halles de stockage partiellement ouvertes ou les installations similaires avec une zone de transbordement sur un côté;
- les récipients ou conteneurs ouverts situés à l'air libre et recouverts d'une bâche, par exemple.

5.1 Exigences fondamentales pour la construction des silos

1 Le fond du silo, sur lequel sont déposés des copeaux et des poussières de bois, doit être surélevé par rapport au terrain. Dans les sous-sols, seul le stockage de briquettes, de granulés ou de bois en gros morceaux est autorisé.

2 Les silos doivent être construits selon les règles de l'art, avec une stabilité et une solidité suffisantes. Lors du dimensionnement, il faut tenir compte des mesures de protection contre les explosions (résistance à la pression, ouvertures, découplages, etc.). Le dispositif de décharge de pression doit être dimensionné conformément aux normes correspondantes (SN EN 14491, VDI 3673).

5.2 Silos isolés

Les locaux de stockage de copeaux et les silos doivent être construits au moins en matériaux RF3 (cr). Lorsque la distance de sécurité minimale de 10 m par rapport aux bâtiments, ouvrages et installations n'est pas observée, des mesures de protection incendie supplémentaires sont requises (par exemple parois avec une résistance au feu EI 60).

5.3 Silos adossés ou intégrés à un bâtiment

Les locaux de stockage de copeaux et les silos construits à l'intérieur du bâtiment doivent être séparés avec une résistance EI 60. Ils doivent être situés contre au moins une paroi extérieure. Les parois de silos construites en matériaux combustibles doivent être revêtues sur la face intérieure du silo de panneaux antifeu en matériaux de construction RF1 présentant une résistance au feu de 30 minutes.

5.4 Conteneurs ouverts situés à l'air libre

1 Les conteneurs ouverts doivent être construits au moins en matériaux RF3 (cr).

2 Les quantités de copeaux stockées ne doivent pas excéder 40 m³. Ces conteneurs doivent toujours être ouverts en haut, de manière à ce qu'un incendie éventuel puisse être éteint depuis une distance sûre (par exemple silos ouverts ou conteneurs routiers avec bâche). Un dispositif fixe d'extinction n'est donc pas requis.

3 Les distances de sécurité doivent être conformes à la directive de protection incendie «Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu».

5.5 Conception générale

1 Les copeaux doivent pouvoir s'écouler en continu de l'extracteur, sinon il peut se former des ponts de matière susceptibles de s'effondrer avec un fort dégagement de poussières présentant un risque d'explosion. Il faut par conséquent observer les règles de construction suivantes:

- surface de base ronde à carrée (et non pas rectangulaire ou anguleuse). L'extraction doit porter sur toute la surface de base;
- une section ronde favorise moins la formation de ponts de poussières et de copeaux qu'une section angulaire;
- pas de rétrécissement de la chambre à copeaux du haut vers le bas;
- surface lisse des parois intérieures, maçonnerie et joints lisses, angles arrondis;
- pas d'éléments montés à l'intérieur, tels que des conduites ou des entretoises traversant horizontalement ou verticalement, pas de plates-formes de curage ou d'auvents en saillie;

- l'ouvrage doit supporter les surpressions ou dépressions causées par le convoyage pneumatique, par exemple en cas d'obstruction des filtres ou de fermeture de clapets ou de vannes dans les conduites;
 - l'eau d'extinction apportée sur les copeaux en augmente le poids et éventuellement le volume (gonflement). Ces contraintes supplémentaires doivent être prises en compte;
 - dans l'éventualité d'une explosion, le silo doit être protégé par un dispositif de décharge de pression ou anti-explosion. Il faut veiller au découplage des autres parties de l'installation, de manière à empêcher la propagation de l'une explosion.
- 2 Les silos doivent être équipés d'un système d'extraction mécanique automatique. On doit pouvoir vider un silo sans ouvrir les portes (p. ex. : grâce à un système de dérivation). Dans les silos dont la base ne dépasse pas 45 m², il est possible de renoncer au système d'extraction mécanique pour vider le silo, à condition que des ouvertures supplémentaires (portes, ouvertures de curage) soient prévues pour permettre une vidange manuelle.
- 3 Les exigences et détails sont définis dans la norme SN EN 12779.

6 Chargement de copeaux dans les locaux de stockage

6.1 Alimentation automatique ([voir annexe](#))

- 1 Les conduites fixes de convoyage des copeaux doivent être réalisées en matériaux RF1 depuis le point d'aspiration jusqu'au silo. Des clapets anti-retour doivent être montés à l'entrée du silo ou de l'installation de filtrage. Ils doivent se fermer automatiquement en cas d'arrêt du ventilateur de chargement. Les conduits de convoyage traversant d'autres compartiments coupe-feu doivent être revêtus d'un matériau RF1 présentant la résistance au feu adéquate ou pourvus d'obturations.
- 2 Les dispositifs d'extraction par aspiration placés près des machines doivent être constitués de matériaux RF3 (cr) au moins et leur longueur à l'intérieur du local ne doit pas excéder 4 m. La dérivation des charges électrostatiques doit être garantie.
- 3 Les ventilateurs doivent être installés hors des zones de travail (par exemple à l'air libre ou dans le local de filtrage). Si le combustible comprend des matériaux grossiers, les ventilateurs devront être protégés par un séparateur qui retiendra les morceaux susceptibles d'endommager les pales.

6.2 Canaux de récupération d'air

- 1 Dans les canaux de récupération d'air du local de filtrage, il faut installer, au passage d'un compartiment coupe-feu à l'autre, des clapets coupe-feu de résistance EI 30-S. Au niveau de l'entrée du bâtiment, un clapet coupe-feu d'une résistance au feu EI 30-S doit être intégré pour les canaux de récupération de l'air extérieur.
- 2 La fermeture des clapets coupe-feu peut être retardée de 120 secondes si le ventilateur de chargement des conduits d'aspiration n'est pas allumé en permanence. Lorsque l'interrupteur principal de l'installation ou l'interrupteur d'arrêt d'urgence sont enclenchés, les clapets coupe-feu doivent se fermer sans délai.
- 3 Les canaux de récupération d'air qui traversent sans ouverture d'autres compartiments coupe-feu doivent être réalisés en matériaux RF1 ou revêtus de matériaux RF1 et présenter la même résistance au feu que le compartimentage coupe-feu correspondant à l'affectation (EI 30 au minimum).

7 Installations de séparation ([voir annexe](#))

Les installations de séparation telles que les filtres, les dépoussiéreurs et les collecteurs de poussières à effet cyclone servent à séparer les poussières des copeaux. Aucune modification ne doit être apportée aux installations de dépoussiérage et de filtrage sur le plan de la construction.

7.1 Dépoussiéreurs ([voir annexe](#))

1 Les dépoussiéreurs avec un débit d'air maximal de 8000 m³/h et/ou un volume de 3,5 m³ d'air chargé en poussière (partie en air brut) peuvent être implantés dans le local même où se trouvent les machines de façonnage du bois auxquelles ils sont raccordés, à condition qu'ils soient expressément destinés à cet usage par le fabricant et qu'ils soient construits selon la norme SN 16770.

2 Les dépoussiéreurs sont différenciés en fonction de la partie en air brut et appartiennent aux types A, B, C1, C2 ou D. Les mesures de protection varient selon le type. Les exigences et les informations détaillées sont indiquées dans la norme SN EN 16770.

7.2 Filtres

1 Pour libérer la surpression causée par une éventuelle explosion, les filtres seront munis de dispositifs de décharge aboutissant à l'air libre sans mettre personne en danger, et dimensionnés, compte tenu des forces de recul, suivant les normes en vigueur (par exemple SN EN 14491). Les filtres doivent notamment être découplés des autres parties de l'installation de manière à empêcher la propagation d'une explosion.

2 Une distance de sécurité de 5 m doit être respectée entre les séparateurs de copeaux (à effet cyclone) et les sorties de conduits de fumée.

7.2.1 Filtres installés à l'air libre

1 Les filtres doivent être constitués de matériaux RF1. Les distances de sécurité doivent être conformes à la directive de protection incendie «Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu».

2 Lorsque la distance de sécurité minimale par rapport aux bâtiments, ouvrages et installations n'est pas observée, des mesures de protection incendie supplémentaires sont requises (par exemple parois avec une résistance au feu EI 60 en matériaux RF1).

7.2.2 Filtres installés à l'intérieur de bâtiments

Les filtres installés dans les bâtiments doivent être séparés par une résistance au feu EI 60. Au moins un côté des filtres doit s'appuyer contre une paroi extérieure, de sorte que la décharge de pression puisse se faire directement à l'air libre (p. ex. : par un conduit de purge). Les parois du local de filtrage et les faces inférieures des avant-toits construites en matériaux combustibles doivent être revêtues sur la face intérieure de panneaux antifeu en matériaux de construction RF1 présentant une résistance au feu de 30 minutes.

7.3 Séparateurs de copeaux combinés avec des systèmes de production de briquettes ou de granulés

1 Les systèmes de production de briquettes ou de granulés peuvent être installés dans le même local que le filtre ou dans le local de travail.

2 Les produits doivent être stockés dans des locaux séparés (compartiment coupe-feu), à l'exception de petites quantités jusqu'à 0,8 m³, qui peuvent être entreposées à côté de l'installation. Les conduits de convoyage combustibles menant au local de stockage doivent

être constitués de matériaux RF2 minimum et présenter une section maximale de 80 mm. Pour les conduits de section supérieure, il faut prendre des mesures de protection supplémentaires dans les parois formant compartiment coupe-feu (par exemple des clapets coupe-feu).

3 Lorsque des mesures de protection contre les explosions sont requises, les séparateurs de copeaux doivent être découplés des systèmes de production de briquettes ou de granulés (par exemple au moyen d'une vanne écluse rotative).

8 Dispositifs d'extinction pour silos et filtres

8.1 Installations déluge

1 Afin d'assurer la lutte contre le feu, les silos, les locaux de stockage de copeaux et les locaux de filtrage doivent être équipés d'installations fixes d'extinction à déclenchement automatique ou pouvant être actionnées manuellement depuis un endroit sûr ou pouvant être alimentées par les sapeurs-pompiers depuis une zone sûre, en passant par une tuyauterie sèche avec couplage Storz.

2 Si un filtre est monté directement au-dessus d'un silo, sans séparation coupe-feu, les deux secteurs doivent être inondés simultanément. Les installations déluge ne sont obligatoires ni dans les halles d'entreposage ouvertes sur l'extérieur et aisément accessibles, ni dans les conteneurs ouverts.

8.2 Dispositifs extincteurs d'étincelles

Il est nécessaire d'installer des dispositifs extincteurs d'étincelles dans les entreprises de transformation du bois présentant un risque accru de formation d'étincelles (par exemple production de panneaux de particules, de portes, de liteaux et de parquets, utilisation de broyeurs, de scies circulaires à lames multiples, de ponceuses à large bande avec fonction de calibrage).

9 Installations électriques

Seules les installations électriques liées à l'installation thermique sont autorisées dans les silos, dans les locaux de stockage de copeaux et dans les locaux de filtrage. Elles doivent être fixes et satisfaire à la norme technique "Installations à basse tension" (NIBT) d'Electrosuisse (ASE) pour les locaux exposés au danger d'incendie dans lesquels peuvent se former des poussières combustibles. Les interrupteurs doivent être installés à l'extérieur des silos. Il faut s'assurer par des mesures appropriées que l'éclairage ne peut pas fonctionner de manière incontrôlée dans le silo (témoin lumineux, interrupteur de fin de course dans les portes d'accès, minuterie, etc.).

10 Protection contre la foudre

Les silos à copeaux doivent être équipés d'une installation de protection contre la foudre. Tous les éléments métalliques situés à l'extérieur d'un bâtiment (séparateurs à effet cyclone, filtres, conduites, escaliers, échelles, etc.) doivent être intégrés dans la protection contre la foudre.

11 Protection contre les explosions

1 La fine poussière de bois sec soulevée par l'air peut exploser en cas d'inflammation.

2 Les dispositions du feuillet Suva 2153 sont applicables.

3 L'employeur doit établir et mettre régulièrement à jour un "Document relatif à la protection contre les explosions (DRPE)". Celui-ci doit comporter entre autres:

- la détermination et l'évaluation des risques d'explosion;
- la nature des mesures prises pour atteindre les objectifs minimaux;
- la classification des zones dangereuses;
- l'indication des emplacements pour lesquels les prescriptions minimales doivent être respectées;
- les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité;
- les dispositions prises en vue d'une utilisation sûre des équipements de travail.

12 Autres dispositions

Les arrêtés, publications et «documents fixant l'état de la technique» à observer en plus de la présente directive de protection incendie figurent dans un répertoire publié par la commission technique de protection incendie et actualisé périodiquement (AEAI, case postale, 3001 Berne ou www.ppionline.ch/fr/prescriptions).

13 Validité

La présente note explicative de protection incendie entre en vigueur le 1^{er} décembre 2022.

Approuvé par la commission technique de l'AEAI le 15 septembre 2022.

Annexe

Les informations et les plans dans l'annexe renseignent sur les différentes dispositions de la note explicative, sans pouvoir pour autant être considérés indépendamment des dispositions.

[ad chiffre 1 Introduction](#)

Définitions

Dispositif d'extinction à déclenchement automatique (SLE)

Dispositif d'extinction avec déclenchement thermique indépendant du courant électrique, qui sert à contenir automatiquement un retour de flamme dans le secteur de l'équipement d'alimentation. Il doit être raccordé directement au réseau d'eau. La conduite d'eau jusqu'au dispositif d'extinction doit avoir un diamètre nominal d'au moins 1/2".

Dispositif de protection contre les retours de flamme (RSE)

Dispositif de protection contre les retours de flamme ne nécessitant pas d'eau, tel que clapet, vanne, vanne écluse rotative ou équipement similaire, installé dans le conduit d'alimentation (généralement un tube vertical ou une fosse verticale) et destiné à obturer de manière fiable le conduit entre l'alimentation et la distribution, au moins pendant la phase d'allumage, après l'alimentation et en cas de dérangement. Il est ainsi possible d'empêcher la propagation du feu en direction de l'entrepôt de combustible.

Silo à copeaux

Local séparé, ou réservoir fermé installé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, où sont entreposés les copeaux et poussières acheminés par un dispositif de convoyage pneumatique.

Ouverture de curage

Ouverture par laquelle on peut, à l'aide de perches, provoquer l'effondrement des ponts de copeaux qui se sont formés. Les ouvertures de curage doivent être conçues de manière à ne pas être praticables.

Ouverture de décharge de pression

L'ouverture de décharge de pression permet d'amortir l'onde de choc d'une explosion, de manière à ce que l'installation protégée ne soit pas sollicitée au-delà de sa résistance aux ondes de choc. La décharge de pression ne doit pas mettre en danger des personnes, des animaux ou des biens.

Clapet anti-retour

Élément de construction testé destiné à empêcher la propagation d'un incendie ou d'une explosion par les conduites.

Résistance aux ondes de choc

Propriété de récipients et moyens d'exploitation construits de telle façon qu'ils résistent à la pression d'une explosion sans éclater ou se déchirer. Des déformations irréversibles sont cependant admises.

Dépoussiéreur

Appareil fixe ou mobile comprenant un ou plusieurs ventilateurs, filtres et collecteurs de poussières avec lesquels les poussières et copeaux sont aspirés, transportés, séparés et collectés. L'appareil peut être installé dans le local de travail.

Les dépoussiéreurs ont un débit d'air maximal de 8000 m³/h et/ou un volume maximal de 3,5 m³ d'air chargé en poussière (partie en air brut). Ils peuvent être implantés dans le local même où se trouvent les machines de façonnage du bois auxquelles ils sont raccordés à condition qu'ils soient expressément destinés à cet usage par le fabricant et qu'ils soient construits selon la norme SN EN 16770.

Découplage en cas d'explosion

Le découplage en cas d'explosion permet d'éviter qu'une explosion (pression et/ou flamme) ne se propage à d'autres parties de l'installation, par exemple par les tuyaux ou canaux de raccordement. Ce découplage peut être assuré par des dispositifs testés tels que des vannes écluses rotatives, des clapets anti-retour, des barrières chimiques ou des vannes à fermeture rapide.

Dispositif détecteur d'étincelles et d'intervention

Ce dispositif peut détecter les étincelles incandescentes qui peuvent apparaître dans les conduites pneumatiques, par exemple. Le signal émis par le détecteur déclenche automatiquement une intervention qui élimine le danger émanant de l'étincelle.

Installation déluge

Une installation déluge se compose d'un réseau de tuyauteries fixe avec des buses ouvertes. La fonction extinctrice est déclenchée manuellement ou automatiquement. La surface maximale de protection par buse ne doit pas dépasser 9 m². Le débit d'eau par buse doit être d'au moins 70 l/min. Il faut empêcher l'admission de poussière dans les buses, par exemple par des capuchons s'enlevant facilement.


Source d'allumage

La source d'allumage est l'objet ou le phénomène qui fournit une énergie suffisante pour amorcer une oxydation et même, dans la plupart des cas, une combustion. Celle-ci n'est possible qu'en présence d'un mélange d'oxygène et de gaz, vapeurs ou poussières combustibles.

Principales sources d'allumage:


- surfaces chaudes;
- flammes et gaz chauds;
- étincelles produites mécaniquement;
- installations électriques;
- électricité statique;
- foudre;
- chaleur résultant de la décomposition de copeaux humides.

Schéma illustrant le fonctionnement d'un chauffage à copeaux

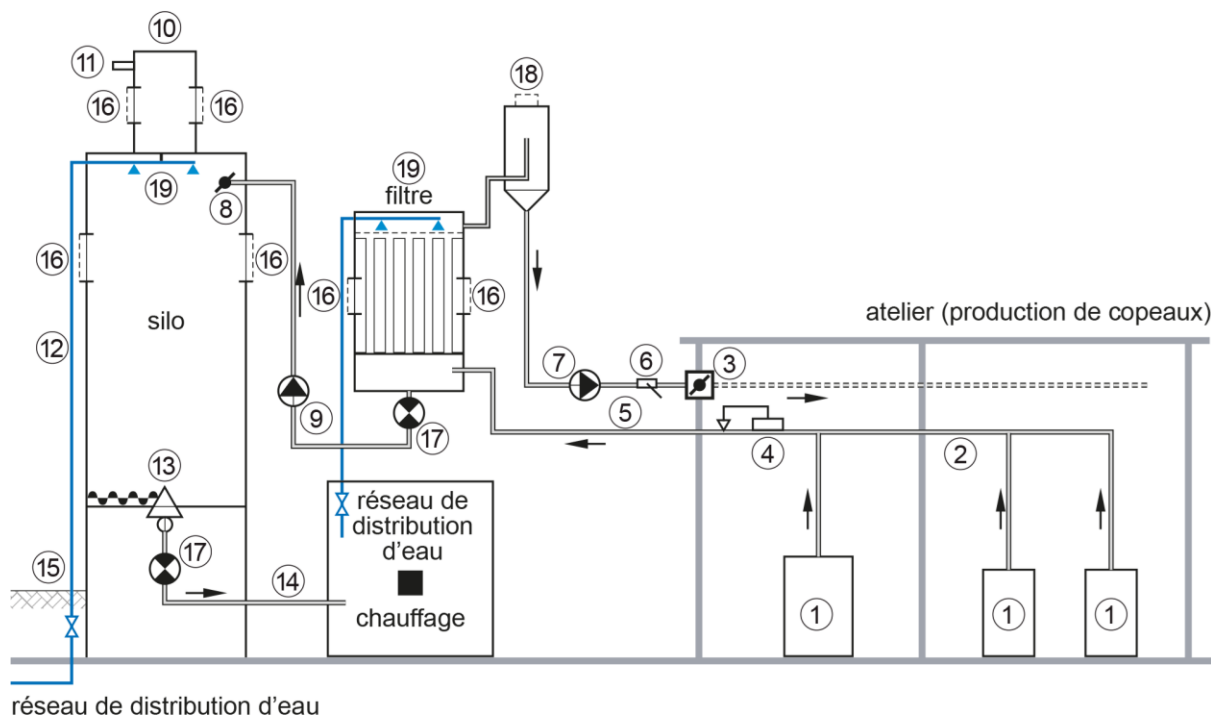

Légende:


- ① Machines servant au travail du bois
- ② Conduits d'aspiration des copeaux
- ③ Clapet de protection incendie
- ④ Détecteur d'étincelles, avec dispositif d'extinction si nécessaire
- ⑤ Rejet à l'air libre (mode de fonctionnement estival)
- ⑥ Clapet d'inversion (retour ou rejet à l'air libre)
- ⑦ Ventilateur
- ⑧ Clapet anti-retour de flamme
- ⑨ Ventilateur pour le transport vers le silo par aspiration
- ⑩ Filtre de dépoussiérage final
- ⑪ Air dépollué rejeté à l'extérieur
- ⑫ Conduite d'eau d'extinction
- ⑬ Extracteur de copeaux
- ⑭ Dispositif d'alimentation du foyer
- ⑮ Raccordement au réseau de distribution d'eau
- ⑯ Dispositif anti-surpression
- ⑰ Vanne écluse rotative
- ⑱ Cheminée de décharge en cas d'explosion, avec disque d'éclatement
- ⑲ Dispositif d'extinction

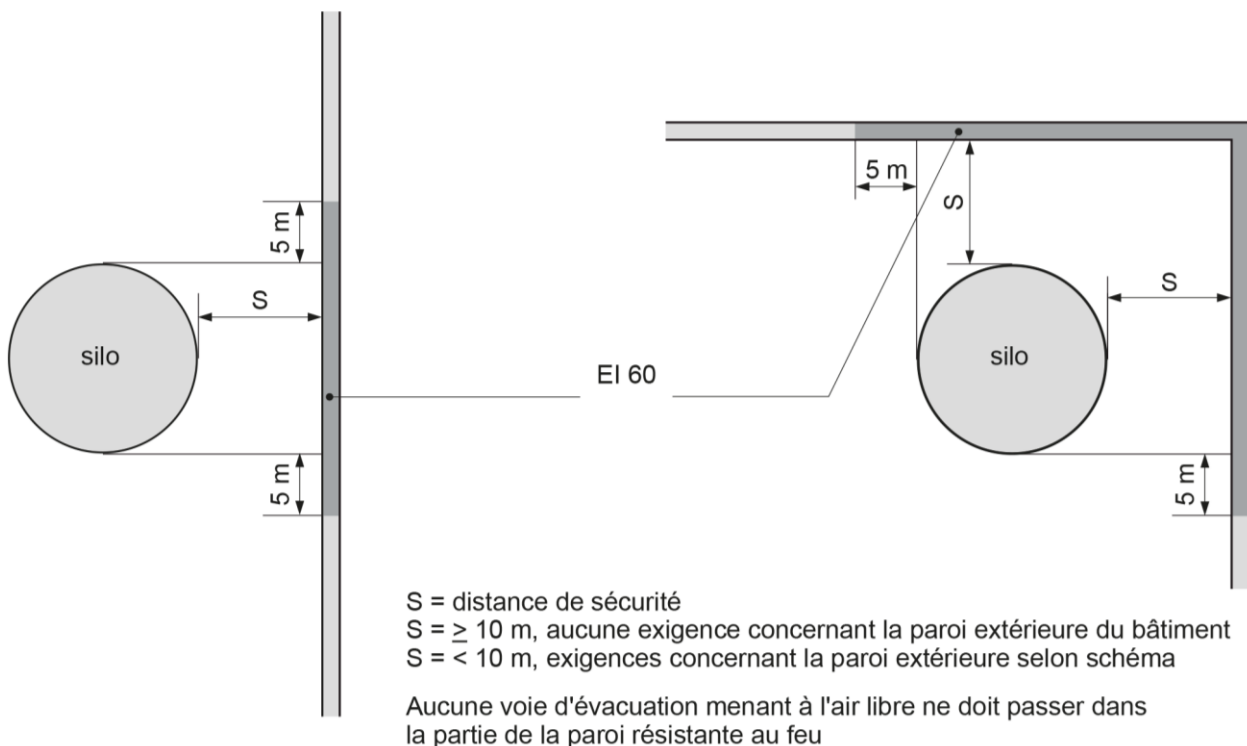ad chiffre 5 Stockage des copeaux**Exigences concernant la disposition du silo**

Ces dispositions sont applicables aux filtres (chiffre 7.2), par analogie, si la distance minimale de sécurité exigée n'est pas observée conformément à la directive de protection incendie «Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu». Au niveau des filtres, les distances de sécurité incendie peuvent être réduites à condition qu'un organisme d'essai accrédité ait réalisé une expertise (p. ex. : EW 90, EW 120) du bâti du filtre et que les mesures supplémentaires aient été mises en œuvre conformément à l'information DGUV 209-200.


ad chiffre 6.1 Alimentation automatique

Silos à copeaux avec alimentation automatique

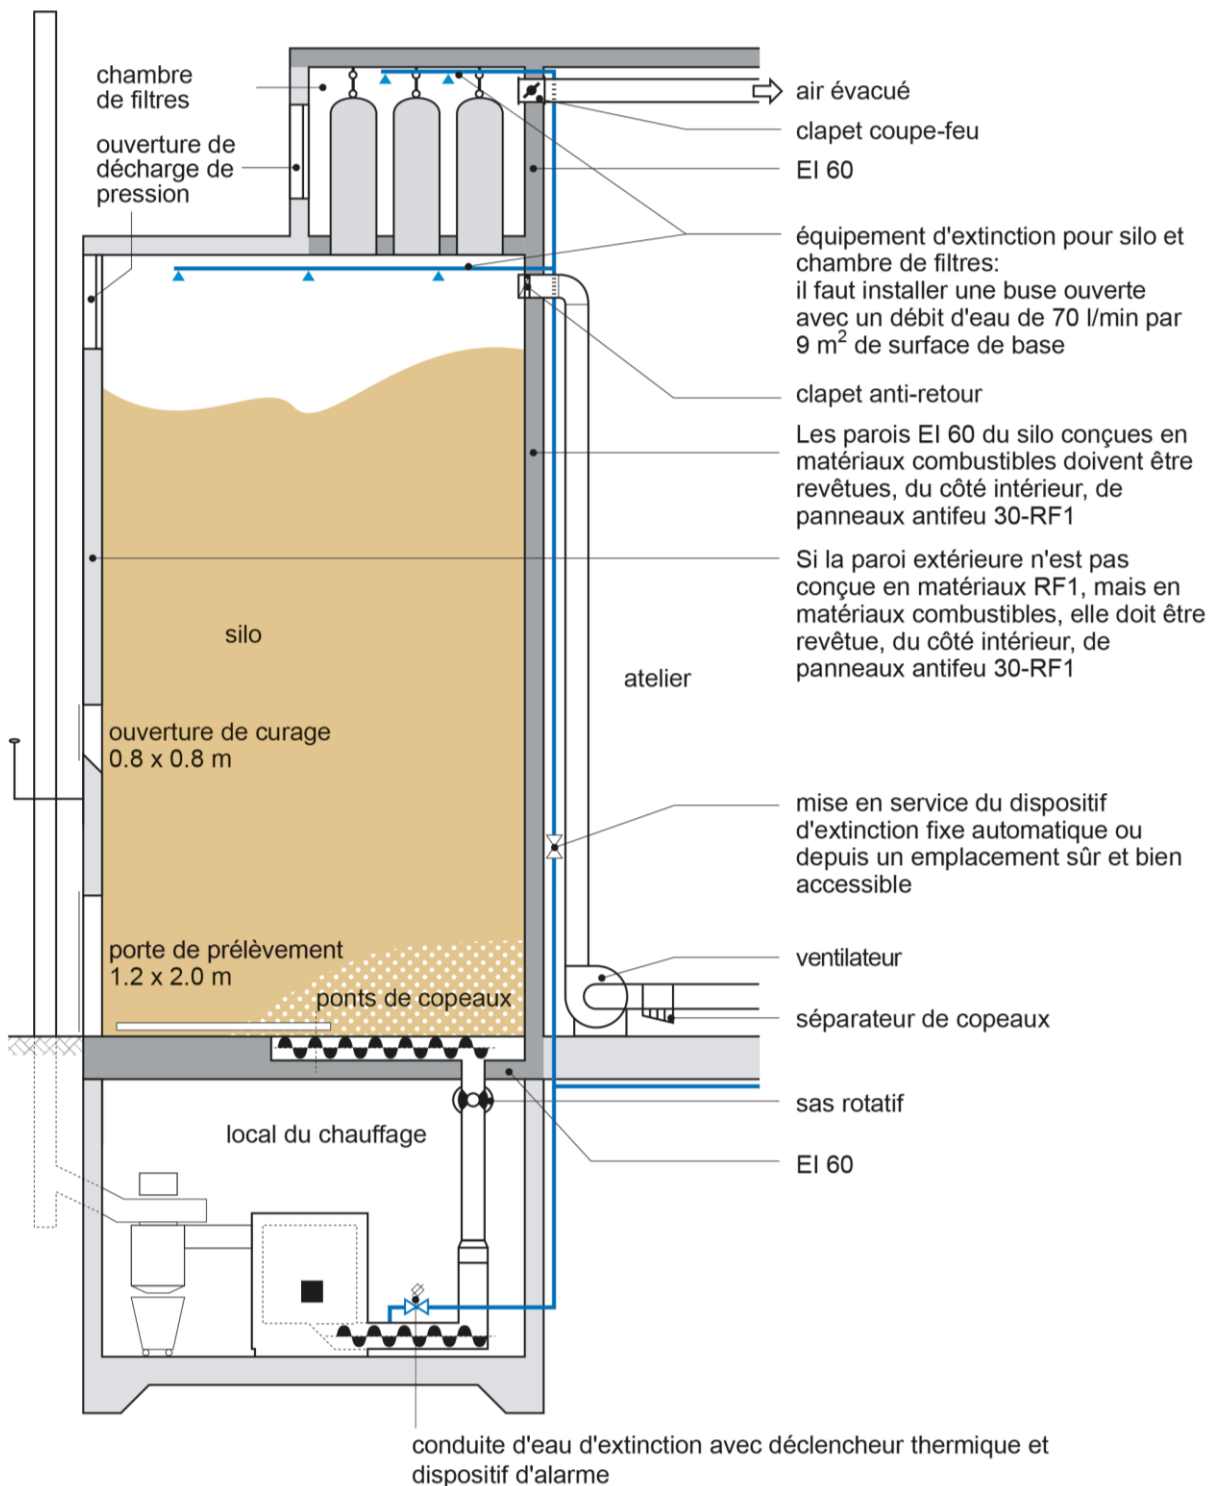


Panneau antifeu 30-RF1 = panneau antifeu avec 30 minutes de résistance au feu en matériaux de construction RF1.

Ouvertures pour le curage du silo à copeaux

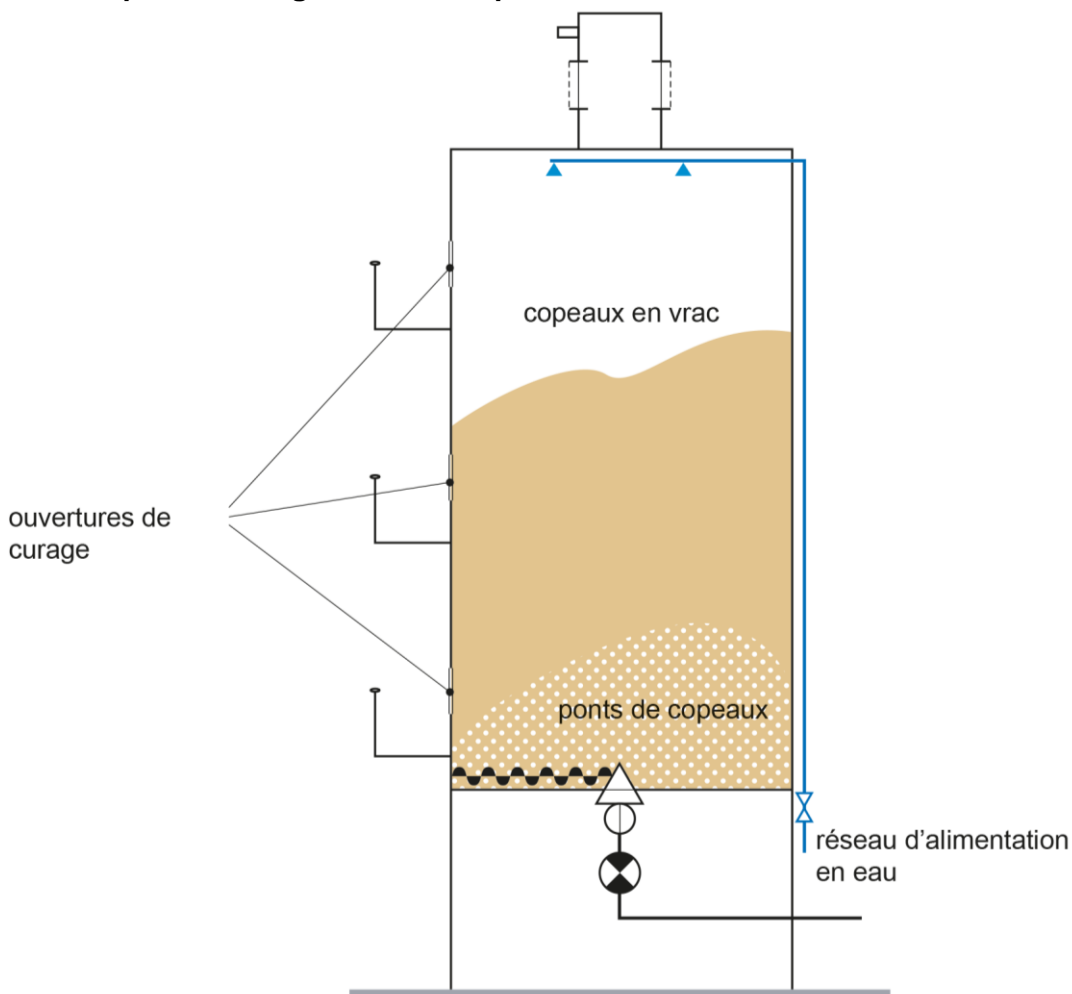


Ouvertures ménagées dans le silo à copeaux

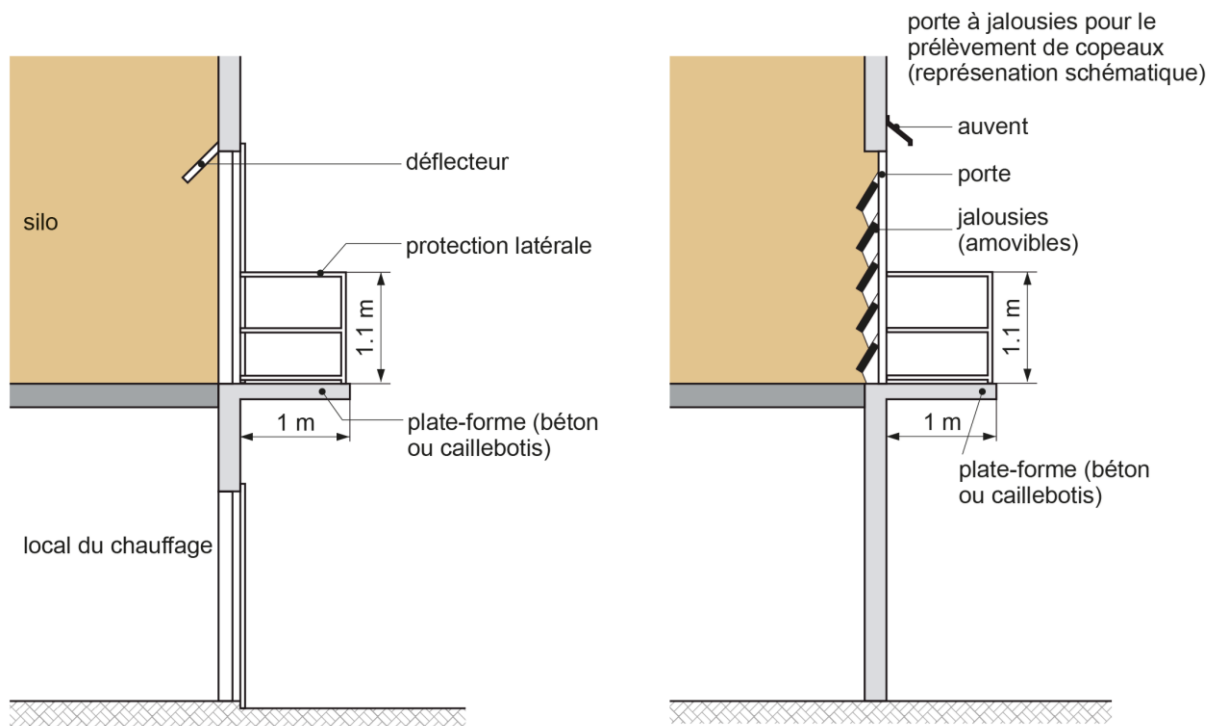

ad chiffre 7 Installations de séparation


Clapet anti-retour de flamme à l'intérieur d'un conduit

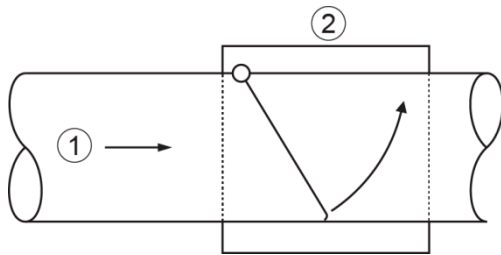

Légende:

- 1 Conduit d'aspiration des copeaux
- 2 Clapet anti-retour

Clapet anti-retour de flamme au bout d'un conduit

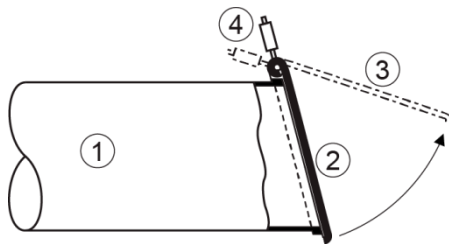

Légende:

- 1 Conduit d'aspiration des copeaux
- 2 Clapet oscillant fermé
- 3 Clapet oscillant ouvert
- 4 Contrepoids

Clapet anti-retour de flamme au bout d'un conduit d'aspiration des copeaux vers le silo ou les dépoussiéreurs

Légende

Symboles et abréviations

- ligne de construction sans indication particulière
- ▒ coupe sans indication particulière
- partie de construction avec résistance au feu
- matériau de construction RF1
- matériau de construction RF2
- matériau de construction RF3
- ▨ terrain
- ⋯ vis d'Archimède
- chauffage à combustibles solides

ad chiffre 7.1 Dépoussiéreurs

Types d'extracteurs de poussières suivant SN EN 16770, annexe A, tableau A.1

Type d'extracteur de poussières	Volume de la partie en air brut en m ³	Résistance au choc de pression du bâti en mbar	Système de détection et de suppression de source d'inflammation active (conformément à l'annexe B, SN EN 16770)	Système de lutte contre l'incendie (conformément à l'annexe C, SN EN 16770)
A	≤ 0,8	Non spécifié	Non requis	Non requis
B	> 0,8 à ≤ 1,2	≥ 200	Non requis	Requis (automatique)
C1 (nettoyage de filtre à l'arrêt)	> 1,2 à ≤ 2,3	≥ 200	Non requis	Requis (automatique)
C2 (nettoyage de filtre en fonctionnement)	> 1,2 à ≤ 2,3	≥ 200	Requis	Requis (automatique)
D	> 2,3 à ≤ 3,5	≥ 200	Requis	Requis (automatique)

La partie en air brut de l'extracteur de poussières est le volume de la partie intérieure de l'extracteur de poussières comprenant un pré-séparateur, des systèmes de stockage et de déchargement (p. ex. : des bacs de réception, une trémie) et (si les conditions de la norme SN EN 14491:2012, annexe A, ne sont pas remplies) la partie chargée en poussières de la section du filtre.

C1 = nettoyage de filtre à l'arrêt = sans fonctionnement du ventilateur

C2 = nettoyage de filtre en fonctionnement = pendant le fonctionnement du ventilateur

Les dessins de la présente annexe sont protégés par le droit d'auteur. Reproduction, copie ou duplication autorisées avec mention de la source.